



Váš dopis:  
Spisová značka:  
Číslo jednací: MeUPB 17081/2020/OŽP/Kor  
Datum: 04.03.2020

Ivana Němcová  
Fantova louka 588  
261 01 Příbram II

Vyřizuje: Helena Kortusová  
E-mail: helena.kortusova@pribram.eu  
Telefon: 318 402 475

### Stanovisko Odboru životního prostředí – k dodatečnému povolení stavby

**Předmět (projekt. dok.):** Betonárna ARIM – beton - Oplocení, retenční nádrž na dešťovou vodu, **boxy na kamenivě**  
**Obec, k.ú.:** Drásov, Drásov u Příbramě, parc. č. 461/2, 461/5, 461/8  
**Zpracovatel dokumentace:** Ing. Jaroslav Benda, 02/2020

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, orgán ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesů, odpadového hospodářství a ochrany ovzduší vydává k žádosti toto stanovisko:

#### 1. Stanovisko vodoprávního úřadu (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění)

Záměr řeší i dodatečné povolení objektu SO 02 Retenční nádrž na dešťové vody. Nejde o stavbu vodního díla. Zde akumulované dešťové vody mají být částečně využity v rámci plánovaného výrobního procesu a přebytek těchto vod bude přepadem odveden do zasakovacího objektu. Pro úplnost upozorňujeme stavebníka, že projektová dokumentace však neřeší umístění tohoto vsakovacího objektu, bez kterého nebude proces likvidace dešťových vod funkční. K ostatním stavebním objektům bez připomínek.

*Vyřizuje: Dubovský/ 318 402 482*

#### 2. Stanovisko orgánu ochrany přírody (z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění)

Bez připomínek.

*Vyřizuje: Walenka/ 318 402 474*

#### 3. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění)

Záměrem bude mj. dotčen i pozemek parc. č. 461/5 v k.ú. Drásov u Příbramě, který je součástí zemědělského půdního fondu. Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu byl vydán pod č.j. MeUPB 55540/2019/OŽP/Kor dne 19.07.2019.

*Vyřizuje: Kortusová/ 318 402 475*

#### 4. Stanovisko orgánu státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, v platném znění)

Bez připomínek.

*Vyřizuje: Walenka/ 318 402 474*

**5. Stanovisko orgánu odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, v platném znění)**

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí jako orgán odpadového hospodářství, věcně příslušný podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen „správní řád“) vydává podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech, **souhlasné závazné stanovisko k umístění a stavbě bez stanovení podmínek.**

Toto závazné stanovisko podle § 149 odst. 1 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

Vyřizuje: Strnad/ 318 402 476

**6. Stanovisko orgánu ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění)**

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí jako orgán ochrany ovzduší, věcně příslušný podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen správní řád) vydává podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, v platném znění, **souhlasné závazné stanovisko ke stavbě oplocení a retenční nádrže na dešťovou vodu bez stanovení podmínek.**

Toto závazné stanovisko podle § 149 odst. 1 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

Vyřizuje: Mllec/ 318 402 477

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
PŘÍBRAM  
- 201 -  


Ing. Petr Walenka  
vedoucí Odboru životního prostředí

Na vědomí: MěÚ Příbram, SÚÚP



Váš dopis:  
Spisová značka: MeÚPB 17509/2020/SÚÚP/Vv  
Číslo jednací: MeÚPB 20075/2020  
Datum: 26.02.2020  
  
Vyřizuje: Vojtěch Vaverka  
E-mail: vojtech.vaverka@pribram.eu  
Telefon: 318 402 238

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO orgánu územního plánování

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:

#### „Betonárka ARIM - beton“ - dodatečné povolení stavby

Předmětem záměru je dodatečné povolení staveb v rámci areálu betonárny, a to 1/ retenční nádrže dešťové vody, 2/ oplocení, 3/ boxů na kamenivo.

#### Záměr je přípustný.

Závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání.

#### Odůvodnění

Dne 17.02.2020 byl orgánu územního plánování předložen k vydání závazného stanoviska shora uvedený záměr:

**Žadatel:** 

**Místo:** parc. č. 461/2 v katastrálním území Drásov u Příbramě

**Dokumentace záměru:** 1/ DPS 02/2020 (boxy na kamenivo) 2/ DPS (nádrž, oplocení)

**Odpovědný zpracovatel dokumentace záměru:** Ing. Jaroslav Benda, ČKAIT 0007691

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- 1/ Dokumentace záměru
- 2/ Politika územního rozvoje ČR (PÚR), v platném znění
- 3/ Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR), v platném znění
- 4/ Územní plán Drásov (ÚP), v platném znění

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s PÚR a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Platná PÚR záměr neřeší. Platný ÚP je v souladu s vydanými ZÚR. Cíle a úkoly územního plánování jsou obsaženy a vyjádřeny platným ÚP. Proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s ÚP.

Záměr je umístěn ve stávajícím areálu betonárny, tj. dle ÚP v zastavěném území *VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba*, je vyhovující z hlediska funkční náplně, zároveň je v souladu s předepsanými regulativy.

Orgán územního plánování posoudil navržený záměr a neshledal rozpor s ÚP ani s požadavky ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona. Došel tedy k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
PŘÍBRAM

- 7 -  


Vojtěch Vaverka  
vedoucí oddělení územního plánování

Obdrží:

Žadatel







DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Správa uranových ložisek  
28. října 184, Příbram VII  
261 01 Příbram

Z-05-SI-SUL-05-01-01-02\_6742



Vaše značka/ze dne	Naše značka	Vyřizuje/Tel./E-mail	Příbram
	D300/03037/2019/OSLB	Jindřich Račanský/318644215 racansky@diamo.cz	2019-04-15

## Betonárna Drásov

Vážená paní inženýrko,

na základě Vaší žádosti o vyjádření k stavbě „Betonárna Arim beton Drásov u Příbramě“ na pozemcích p. č. 461/2, 461/5 a 461/8 v k. ú. Drásov sdělujeme, že pozemky nejsou dotčeny důlními díly vedenými v naší správě a nejsou lokalizovány v chráněném ložiskovém území ani dobývacím prostoru.

Nemáme námítky k udělení souhlasu k stavbě.

S pozdravem

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Správa uranových ložisek  
28. října 184, Příbram VII  
261 01 Příbram

29

Ing. Roman Kučera  
vedoucí odd. správy ložisek,  
břemen a geologie





NAŠE ZNAČKA  
0201030969

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
20.02.2020

**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**

**Název akce: Betonárka ARIM- oplocení, boxy na kamenivo, retenční nádrž - dodatečné povolení stavby**

**Účel: Stavební řízení**

Vážený zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201030969 ze dne 20.02.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 20.02.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**Telco Pro Services, a. s.**

Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSČ 140 00  
IČ: 29148278

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0201030969.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |           |                           |           |                             |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení   | — — — — — | Radionábový spoj vzdálen    |
| — — — — — | Podzemní optické vedení   | .....     | Zájmové území               |
| — — — — — | Nadzemní metalické vedení | — — — — — | Hranice katastrálního území |
| — — — — — | Podzemní metalické vedení |           |                             |



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
3. 3. 2020	1108139208/2020	Přivora/ 800 850 860	Příbram/ 4. 3. 2020

**Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., oddělení Správa energetického majetku Střed, pracoviště Příbram k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu:  
 Betonárna ARIM – beton na pozemku parc. č. 461/2, k. ú. Drásov u Příbramě, okr. Příbram**

Vážený zákazníku,


s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na základě předložené dokumentace souhlasíme za předpokladu, že bude respektováno stávající energetická zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. (**podzemní vedení nízkého napětí NN 0,4 kV**) vč. dodržení jeho ochranného pásma podle zákona č. 458/2000 Sb.

Před zahájením stavby je nutné požádat o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu výše uvedeného energetického zařízení v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 a odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. Žádost můžete podat na příslušném kontaktním místě, nebo zaslat na adresu uvedenou v zápatí tohoto dopisu, nebo zaslat elektronickou poštou [info@cezdistribece.cz](mailto:info@cezdistribece.cz)

**Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie, ani souhlas k činnostem v ochranném pásmu.**

**Platnost vyjádření je 1 rok ode dne odeslání uvedeného v záhlaví.**

S pozdravem



Ing. Lukáš Přivora

technik SEM sítě - Střed  
 ČEZ Distribuce, a. s.





naše značka  
5002101891

vyřizuje  
Jaroslav Kápička

datum  
03.03.2020

Víc:

**Betonárka ARIM - oplocení, retenční nádrž, boxy na kamenivo**

Ka. - p.č.: Drásov u Příbramě, Dlouhá Lhota u Dobříše

Stavebník:



Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (UR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 496/1

Zabrdnice

602 006 00

T: +420332221111

F: +420345578579

E: [info@greservices.cz](mailto:info@greservices.cz)

I: [www.greservices.cz](http://www.greservices.cz)

ČI: 22932711

DIČ: CZ27933311

Zapsáno do obchodního rejstříku

Kapitoly 1044 v Brně

oddělení C, vložka 57163

26.07.2007

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka,

a.s.

Číslo účtu: 27007021

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002101891 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Jaroslav Kápička  
Vedoucí zpracování externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002101891 ze dne 03.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Miroslav Pokorný, Drásov č.p. 205, 26101 Drásov, K.ú.: Drásov u Příbramě, Dlouhá Lhota u Dobříše.

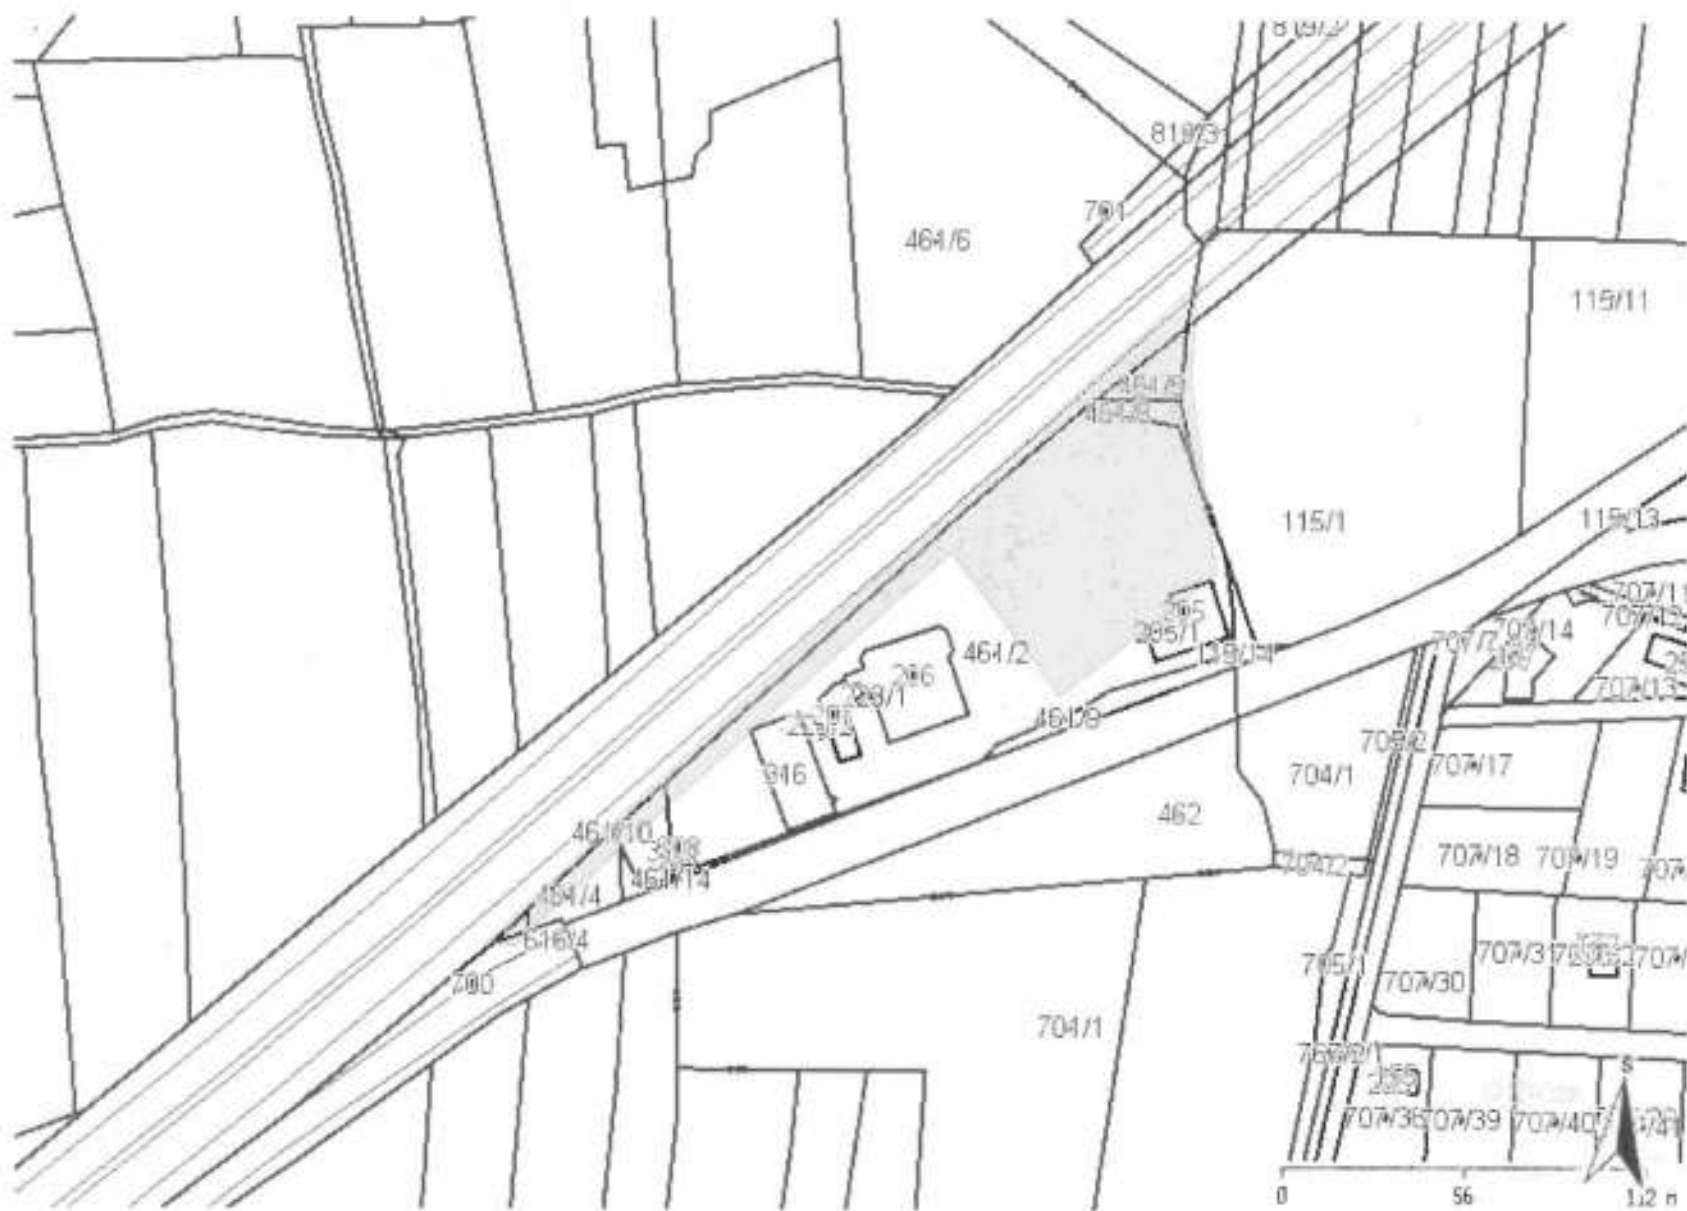


Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektrořepojka
	kabel protikoroze ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

Váš dopis zn. **elektronické podání**Ze dne **20.02.2020**Naše značka **1SCVZAD6617**Vyřizuje **Ing. Diana Moravčíková**  
administrativní referentTel./fax **318 494 210/318 633 070**Mobil **728 559 268**E-mail: **dmoravcikova@1scv.cz**Datum: **21.02.2020**

Adresa žadatele:

**Vyjádření společnosti 1.SČV,a.s.**

Název akce:	Betonárka ARIM - oplocení, retenční nádrž, boxy na kamenivo		
Účel vyjádření:	Existence zařízení		
Lokalizační údaje:	Okres:	Příbram	
	Obec:	Drásov	
	Katastrální území, parcelní číslo:	Drásov u Příbramě, 461/2 pozemková	
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*		
Kontaktní osoba:			
Kontakt. údaje: tel., e-mail			
Vlastník dotčené IS:			
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vašem zájmovém území se **nenachází** zařízení v provozování nebo servisování společnosti 1. SČV, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma.

Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek není součástí poskytnutého vyjádření, umístění jednotlivých přípojek je nutné ověřit u jednotlivých vlastníků nemovitosti (vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak).

Vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření
- jestliže se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území neujistí o tom, zda toto vyjádření stále odpovídá skutečnosti (vytyčení sítě, nová žádost o poskytnutí vyjádření k existenci zařízení na internetových stránkách společnosti 1. SČV, a.s.).

**1. SČV, a.s.**  
Ke Kabině 971, 100 00 Praha 10  
IČ: 47540763, DIČ: CZ 47540763  
Národní třída 31, 602 01 Brno IX

Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom  
provozní a technický ředitel





**VOJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**

**společnosti CETIN a.s.**

**(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**


**společnosti CETIN a.s.**

**(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 551242/20**

**Číslo žádosti: 0120 706 590 („Žádost“)**

Název akce („Stavba“)	BETONÁRKA ARIM - Oplocení, renčnická nádrž, boxy na kamenivo - dodatečně povolení stavby	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Stavební řízení	
Žadatel		
Stavebník		
Zájmové území	Okres	Příbram
	Obec	Dlouhá Lhota, Drásov
	Kat. území / č. parcely	Dlouhá Lhota u Dobříše, Drásov u Příbramě
Platnost Vyjádření	4. 3. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádosti určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
  - (I) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- Před zahájením prací je nutno vedení SEK nechat fyzicky vytyčit v místech předpokládaného střetu přímo v terénu a jeho hloubku a prostorové uspořádání ověřit příčnými ručně kopanými sondami.
  - Při stavbě vjezdu (bude-li se v tomto místě PVSEK nacházet) na nemovitost bude provedeno ochránění trasy PVSEK v celé šíři vjezdu s přesahem alespoň 0,8 m na každou stranu vjezdu. Ochránění bude provedeno uložením PVSEK do betonových žlabů s víkem.
  - Zařízení vodovodu a kanalizace tozn. kanalizačních a vodoměrných šachet, hlavních uzávěrů, šoupat, rozbočení přípojek a dalších zařízení musí být umístěny mimo naše vedení a zařízení a mimo ochranné pásmo vyhrazené ČSN pro pokládku sdělovacích kabelů (znamená to, že nad trasou nesmí být tyto stavby budovány).
- Při křížení tras, případně při souběhu ostatních inženýrských sítí včetně vodovodu a kanalizace je nutné dodržet ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, které tuto skutečnost upravují.
  - Pokud bude stávající vedení kříženo oplocením s podezdívkou, musí být PVSEK překryto bedněním nebo uloženo do dělené chráničky a to s přesahem min. 0,3 m za obě strany základu podezdívky. V případě souběhu oplocení a trasy SEK požadujeme dodržení ochranného pásma 1m.
  - Sloupky oplocení, budou umístěny v minimální vzdálenosti 0,8 m od PVSEK. Dále pak je nutné dodržet ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související.
  - Společnost CETIN požaduje, aby byla silová vedení - i vedení NN uložena v plastových chráničkách - oddělena při křížení od vedení PVSEK ne h o ř l a v o u přepážkou (cihly, bet. víko žlabu TK a pod.).
  - Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, budovat trvalé stavby, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je zakázáno vykonávat.
- Společnost CETIN připomíná povinnost majitele nemovitosti danou zákonem č. 127/2005 Sb., par. 104 - umožnit provozovateli veřejné komunikační sítě v nezbytném rozsahu vstupovat a provádět údržbové práce zařízení umístěného na dotčené nemovitosti.
- Každé nedodržení přístupnosti trasy SEK bude posuzováno jako důvod pro vynucenou přeložku stávajícího SEK ? zcela hrazenou stavebníkem (viz. Zákon 127/2005 Sb. ? ?O elektronických komunikacích?, par. 104, odst. 16). Přerušení poskytované služby nebo poškození zařízení SEK může být orgány činnými v trestním řízení kvalifikováno jako trestný čin poškození obecně prospěšného zařízení, podle § 182 nebo 184 zákona č. 140/1961 Sb. (TZ) v platném znění.

: a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Číslo jednací: 551242/20

Číslo žádosti: 0120 706 590

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne 4. 3. 2020.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

102



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje  
Územní odbor Přebram  
Dopravní inspektorát  
Žežická 498, 26123 Přebram V - Zdabof

Č. j. KRPS-150856-1/ČJ-2019-011106

Přebram 20. června 2019  
Počet stran: 1  
Přílohy: 1x situace stavby



#### Sdělení k žádosti o vyjádření ke stavbě objektu v silničním ochranném pásmu dálnice D4

K Vaší žádosti o vyjádření ke stavbě objektu výrobního závodu (výroba betonové směsi) na parc.č. 461/2, 461/5 a 461/8 v k.ú. Drásov v silničním ochranném pásmu dálnice D4 Vám sdělujeme následující.

V ust. § 32 zákona č. 13/1997 Sb. není Policie České republiky uvedena jako dotčený orgán pro uplatnění stanoviska k povolení staveb v silničních ochranných pásmech.

Předchozí souhlas Policie ČR (v případě dálnice souhlas Ministerstva vnitra) je vyžadován v případě zřízení a provozování **reklamního zařízení** (§ 31 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb.) Jelikož se v předmětném případě nejedná o stavbu reklamního zařízení, **Policie ČR není dotčeným orgánem k uplatnění stanoviska.**

Objekt je dopravně napojen uvnitř stávajícího areálu na účelově veřejně nepřístupné plochy. Nové dopravní připojení na veřejně přístupnou komunikaci nevzniká.

Ze zaslané žádosti a situace není zřejmé, že by stavbou předmětného objektu mělo dojít k jakémukoliv omezení provozu na pozemních komunikacích. V opačném případě je nutné zaslat návrh přechodného dopravního, ke kterému se Policie ČR, Dopravní inspektorát Přebram vyjádří.

Zpracovala:

por. Mgr. Lucie Valíčková

komisař

tel.: 974 879 253

e-mail: lucie.valickova@pcr.cz



por. Bc. Zdeněk Míka  
vedoucí OI Přebram





Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12  
PO BOX 9, 110 15 Praha 1



Váš dopis značky / ze dne - / 18. 11. 2019	Naše značka 1051/2019-910-IPK/7	Vyřizuje / linka Kvasnička Patrik, Ing. / 225 131 154	Praha 20. 1. 2020
---	------------------------------------	--	----------------------

Věc: Koordinované závazné stanovisko k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení pro stavbu "Betonárna ARIM - beton"

Stavebník, Miroslav Pokorný, trvale bytem Drásov 205, 261 01 Drásov, požádal dne 18. 11. 2019 Ministerstvo dopravy dopisem ze dne 18. 11. 2019 o vyjádření k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení pro stavbu „**Betonárna ARIM - beton**“ v rozsahu objektů: Řadový zásobník kameniva s integrovaným vážicím pásem a dopravníkem kameniva k míchacímu jádru; Míchací jádro s vážicím zařízením; Cementová sila včetně dávkování cementu k míchacímu jádru; Velín; Sklad přísad s dvoustěnnými plastovými bezpečnostními nádržemi; Místnost na kompresor; Betonové boxy na kamenivo; Stávající vrtaná studna; Vyvážecí jímka; Vsakovací objekt; Zpevněné plochy.

Stavební objekty oplocení, recyklační zařízení, retenční nádrž a nádrž na dešťovou vodu byly již realizovány a nejsou součástí této žádosti.

Po prostudování předložených podkladů vydáváme následující

#### **Koordinované závazné stanovisko:**

**I. Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu**, ve smyslu ustanovení § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

#### **s o u h l a s í**

z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy s předloženou dokumentací „**Betonárna ARIM - beton**“ v rozsahu objektů:

- řadový zásobník kameniva s integrovaným vážicím pásem a dopravníkem kameniva k míchacímu jádru;
- míchací jádro s vážicím zařízením;
- cementová sila včetně dávkování cementu k míchacímu jádru;
- velín;
- sklad přísad s dvoustěnnými plastovými bezpečnostními nádržemi;
- místnost na kompresor;





- betonové boxy na kamenivo;
- stávající vrtaná studna;
- vyvážecí jímka;
- vsakovací objekt;
- zpevněné plochy;

na pozemcích v katastrálním území Drásov u Příbramě, bez připomínek.

#### Odůvodnění:

Projektová dokumentace řeší novostavbu výrobního závodu (výroba betonové směsi), a to na pozemcích investora parc. č. 461/2, 461/5 a 461/8 v k. ú. Drásov u Příbramě.

K předmětné stavbě již bylo v minulosti vydáno koordinované závazné stanovisko Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního plánu č. j. 468/2019-910-IPK/7 ze dne 4. 9. 2019 s podmínkou, že stavba jako celek bude povolena jako stavba dočasná na dobu 10 let.

Ministerstvo dopravy na základě stavebníkem vyvolaného jednání provedlo místní šetření dne 13. 11. 2019 na pozemcích pana [redacted] p. č. 461/2, 461/5 a 461/8 v k. ú. Drásov u Příbramě.

Na místě byla provedena fotodokumentace.

Během místního šetření bylo zjištěno, že stavební objekty oplocení, recyklační zařízení, retenční nádrž a nádrž na dešťovou vodu byly již realizovány a pro tyto stavební objekty bylo požádáno o dodatečné povolení stavby. Tyto objekty byly v kolizi s výhledovými záměry Ministerstva dopravy v předmětné lokalitě.

Jelikož stavebník žádosti rozdělil, odpadá tak nutnost stanovení podmínky pro objekty uvedené ve výrokové části tohoto závazného stanoviska podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Proto je možné v tomto rozsahu se stavbou souhlasit bez podmínek.

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Jaroslav Benda, 01/2019, ČKAIT 0007691.

K předmětnému záměru vydalo své souhlasné vyjádření ŘSD ČR dopisem zn. 28659/12700/2019 ze dne 19. 12. 2019. Předmětná stavba v tomto rozsahu není v kolizi s výhledovými záměry Ministerstva dopravy v předmětné lokalitě. Z tohoto důvodu je možné s předmětnou stavbou z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy souhlasit.

Vypracoval: Ing. Patrik Kvasnička, tel. 225 131 154.

**II. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací,** ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

#### **s o u h l a s í**

s umístěním a prováděním stavby „Betonárna ARIM-beton“ (dále jen „stavba“) v silničním ochranném pásmu dálnice D4 v okolí km 38,949–38,774 vlevo, na pozemcích parc. č. 461/2, 461/5 a 461/8 v k. ú. Drásov u Příbramě, a to za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

1. Stavba bude umístěna a provedena dle předložené projektové dokumentace „Betonárna ARIM-beton“ (Ing. Jaroslav Benda, 01/2019).



2. V důsledku realizace a užívání stavby nesmí být poškozeno těleso ani součásti a příslušenství dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti žadatele objevily během nebo po dokončení prací poruchy, žadatel bezodkladně sjedná nápravu.
3. Stavba bude umístěna a provedena tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly ani jinak nerušily provoz na dálnici (např. světelnými zdroji, odrazy světla, sváděním vod na silniční pozemek apod.).
4. Po dokončení stavby předá žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“) zaměření skutečného provedení stavby včetně inženýrských sítí v digitální formě provedené podle příslušného předpisu ŘSD ČR, a to v rozsahu silničního ochranného pásma dálnice D4.
5. Na stavbě v silničním ochranném pásmu nebude jakýmkoliv způsobem prováděna písemná, obrazová, světelná reklama nebo propagace, která by byla viditelná z dálnice.

#### Odůvodnění:

Žadatel předložil dne 19. 11. 2019 zdejšímu úřadu žádost o závazné stanovisko k umístění a provádění výše uvedené stavby v silničním ochranném pásmu dálnice D4 v okolí km 38,949–38,774 vlevo, na pozemcích parc. č. 461/2, 461/5 a 461/8 v k. ú. Drásov u Příbramě (okr. Příbram). Předmětem posouzení je část záměru výstavby betonárny s technologickým zázemím, mj. s objektem řídicího centra, skladem, cementovými sily, zpevněnými plochami aj., včetně napojení na areálové inženýrské sítě, přičemž objekt bude sloužit jako výroba betonových směsí. Část stavebních objektů, resp. oplocení areálu, objekt recyklačního zařízení, retenční nádrž a nádrž na dešťovou vodu byla posuzována samostatně, a to pro účely vydání dodatečného stavebního povolení, neboť tyto objekty byly stavebníkem realizovány před vydáním patřičného povolení v rámci vedeného společného územního a stavebního řízení ve věci dotčené stavby jako celku. Stavba jmenovaných stavebních objektů byla povolena pouze jako stavba dočasného charakteru na dobu deseti let a její posouzení je předmětem koordinovaného závazného stanoviska č. j. 1048/2019-910-IPK/6 vydaného Odborem infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy.

Plánovaný záměr, stejně tak jako záměr s částí stavebních objektů, je v rozporu se současnou rozhodovací praxí Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy, a to v ohledu dodržování taxativně vymezených vzdáleností od osy přilehlého pásu dálnice pro umístění a provádění staveb v silničním ochranném pásmu dálnice. Prověšením situace v místě plánovaného záměru však bylo zdejším úřadem zjištěno, že na pozemku parc. č. 461/2 v k. ú. Drásov u Příbramě existují další stavby, jejichž realizace byla zdejším úřadem povolena rozhodnutími č. j. 284/2006-120-STSP/4 ze dne 21. 4. 2006 a č. j. 92/2014-120-STSP/3 ze dne 17. 2. 2014, přičemž situování těchto staveb současně rozhodovací praxi rovněž neodpovídá. Ve věci plánovaného záměru je však třeba ke skutečnosti, že žadatel v minulosti obdržel souhlas pro realizaci staveb na jednom z dotčených pozemků, přihlédnout a dodržet tak zásadu legitimního očekávání. Vzhledem k výše uvedenému tak Odbor pozemních komunikací Ministerstva dopravy s umístěním a prováděním předmětné stavby souhlasí.

Ministerstvo dopravy předložený záměr projednalo s ŘSD ČR, jakožto majetkovým správcem dotčené dálnice, který dne 6. 1. 2020 ve věci vydal souhlasné vyjádření č. j. 28659/12700/2019.

Za účelem ochrany dálnice Odbor pozemních komunikací Ministerstva dopravy stanovil další podmínky, aby zajistil, že realizace a užívání stavby nepoškodí těleso ani součásti a příslušenství dálnice a stavba bude umístěna a provedena tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly ani jinak nerušily provoz na dálnici (např. světelnými zdroji, odrazy světla, sváděním vod na silniční pozemek apod.).

Bez dalšího povolení Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy nebude na stavbě v silničním ochranném pásmu dálnice umístěno reklamní zařízení viditelné z dálnice, což vyplývá

z § 31 zákona o pozemních komunikacích. Na stavbě v silničním ochranném pásmu dálnice nebude jakýmkoliv způsobem prováděna písemná, obrazová, světelná reklama nebo propagace, která by byla taktéž z dálnice viditelná (viz podmínka č. 5).

Vypracovala: Mgr. Bc. Eva Mikulová, tel. 225 131 575 (č. j. 20/2020-120-SSU/2).

Poučení:

Toto závazné stanovisko nenahrazuje stanovisko vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm nebo správce dopravní infrastruktury. V rámci příslušného správního řízení je o takové stanovisko třeba požádat samostatně.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním právním předpisem.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonně závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Nezákonně závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Toto závazné stanovisko nahrazuje závazné stanovisko vydané Ministerstvem dopravy č. j. 468/2019-910-IPK/7 ze dne 4. 9. 2019. Stavební objekty oplocení, recyklační zařízení, retenční nádrž a nádrž na dešťovou vodu byly posuzovány samostatně v žádosti o dodatečné povolení stavby, pro které Ministerstvo dopravy vydalo koordinované závazné stanovisko č. j. 1048/2019-910-IPK/6 ze dne 16. 1. 2020.

Příloha:

- Ověřená situace (rozdělena na dvě části)

**Ing. Josef Kubovský**

ředitel

Odbor infrastruktury a územního plánu

Na vědomí:

- *Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací*



V Praze dne: 11. prosince 2019  
Vaše značka: 1048/2019-910-IPK/2  
Naše značka: 28657/12700/2019  
Vyřizuje: Mgr. Šárka Slabá  
Tel.: 241 084 278; 727958712  
e-mail: sarka.slaba@rsd.cz

**Ministerstvo dopravy**  
Odbor infrastruktury a územního plánu  
Ing. Josef KUBOVSKÝ  
ředitel odboru  
**Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12**  
**110 15 Praha 1**

**Věc:** Vyjádření k žádosti o stanovisko k dodatečnému povolení stavby: „Betonárna ARIM - beton“ v rozsahu SO oplocení, recyklační zařízení, retenční nádrž a nádrž na dešťovou vodu, které již byly realizovány k.ú. Drásov u Příbramě, z hlediska řešení dálnice a silnic I. třídy.

Vážený pane řediteli,

na Samostatné oddělení technické podpory provozu GR ŘSD ČR, byla dodána Vaše žádost o stanovisko k dodatečnému povolení stavby - „Betonárna ARIM - beton“ v rozsahu SO oplocení, recyklační zařízení, retenční nádrž a nádrž na dešťovou vodu, které již byly realizovány k.ú. Drásov u Příbramě, z hlediska řešení dálnice a silnic I. třídy.

Po prostudování zaslané dokumentace oddělením SOTPP, majetkovým správcem – Správa Praha a OIPS Čechy Vám sdělujeme:

K Vaší žádosti o vyjádření k záměru akce „Betonárna ARIM - beton“ v rozsahu SO oplocení, recyklační zařízení, retenční nádrž a nádrž na dešťovou vodu, které již byly realizovány k.ú. Drásov u Příbramě, z hlediska řešení dálnice a silnic I. třídy dle dodané dokumentace k dodatečnému povolení stavby, sdělujeme následující:

Záměr není v kolizi s výhledovými záměry ŘSD ČR.

Z hlediska koncepce a námi sledovaných záměrů nemáme k dodatečnému povolení stavby „Betonárna ARIM – beton, oplocení, recyklační zařízení, retenční nádrž a nádrž na dešťovou vodu“ jako stavby dočasné na dobu 10 let připomínky. Žádost o dodatečné povolení dočasné stavby na dobu 10 let je v souladu se závěry jednání a místního šetření.

ŘSD ČR zastoupeno majetkovým správcem – Správa Praha, souhlasí s umístěním stavby v silničním ochranném pásmu dálnice D4 v souladu s protokolem č.j. 468/2019-910-IPK/8 ze dne 13.1.2019 - stavby dočasné na dobu 10 let.

Vzhledem k vyjádření č.j. 1048/2019-910-IPK/2 ze dne 20.11.2019 k problematice osazení svodidel byla situace konzultována se specialisty provozního úseku GR, kde bylo konstatováno, že v daném případě u krajnice dálnice D4 v blízkosti zděného oplocení není nutné, neboť se nejedná o pevnou překážku dle článku 8.19. ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“, proto rovněž není nutné v daném místě umisťovat svislé DZ.

Na základě výše uvedeného s předloženou dokumentací k dodatečnému povolení stavby - akce „Betonárna ARIM - beton“ v rozsahu SO oplocení, recyklační zařízení, retenční nádrž a nádrž na dešťovou vodu, které již byly realizovány k.ú. Drásov u Příbramě, z hlediska řešení dálnice a silnic I. třídy, v daném rozsahu souhlasíme.

Toto vyjádření je zpracováno jako důležitá podklad pro vyřízení žádosti Odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy.  
Nenahrazuje komplexní vyjádření ŘSD ČR.

S pozdravem



**Bc. František Sedláček**  
ředitel provozního úseku







**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---



Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

2487/19/KKSÚS/BNT/ROU

Vyřizuje/telefon

Roubíková: 725561304

Dne:

17. 6. 2019

**Věc: Vyjádření ke stavbě „Betonárna Arim Beton Drásov u Příbramě na p.č. 461/2, 461/5 a 461/8“**

Projektová dokumentace řeší stavbu výrobního závodu na okraji obce Dlouhá Lhota, v k. ú. Drásov u Příbramě. Tento průmyslově obchodní areál je již napojen na inženýrské sítě a sjezdy na pozemek jsou stávající.

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka sousední nemovitosti- silnice III/00412, vydává na základě Vaší žádosti následující stanovisko:**

Vzhledem k tomu, že při realizaci stavby nedojde k zásahu do silnice v naší správě, ani do pozemku ve vlastnictví Stř. kraje, s výše uvedenou stavbou souhlasíme.

Případné poškození v místě napojení sjezdů na komunikaci III/00412, v důsledku provozu těžkých vozidel, bude odstraněno na náklady investora.  
Investor zodpovídá za čistotu vozovky – v případě znečištění neprodleně provede její úklid

Upozorňujeme, že při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění ani poškození silnice III/00412, která je v naší správě.

**S pozdravem**

  
**JUDr. Luděk Beneš**  
Vedoucí TSÚ, oblast Benešov, Příbram

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
příspěvková organizace  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
IČO: 00006001

Telefon: 725 561 304

E- mail:  
martina.roubikova@kks.cz

Přílohy: projektová dokumentace

Bank. spoř.: 7730161/0100  
KČ: 00006001  
IČK: CZ00006001