

Název bodu jednání:

[>>>Aktualizace požárního řádu města Příbram <<<]

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: JUDr. Emanuel Pavel

Projednáno: v RM dne 11. 07. 2016 /
přijato usnesení č. 664/2016

Text usnesení RM:

R.usn.č.664/2016

Rada I. doporučuje ZM
schválení aktualizace požárního řádu města Příbram.

II. ukládá
odboru vnitřních věcí zařadit bod do programu ZM dne 05.09.2016.

hl. pro 5

Napsal: Jaroslav Cibulka

Návrh na usnesení:

(>>>Zastupitelstvo města Příbram schvaluje – neschvaluje aktualizaci požárního řádu města Příbram
<<<)

Důvodová zpráva:

Předložená aktualizace požárního řádu reaguje na změny předpisů a metodických pokynů, týkající se požární ochrany obcí a zásadním způsobem mění jeho obsah (zejména nařízení Středočeského kraje 2-6/2010 a 2/2016, např. snížení počtu osob, limitujících nutnost zřízení preventivní požární hlídky při venkovních akcích, a novelizované vyhlášky č. 247/2001, změnami v příloze této vyhlášky, které souvisejí s početním stavem členů jednotek sborů dobrovolných hasičů - JSDH). Dalším důvodem jsou změny v zásobování města požární vodou (rozšíření hydrantové sítě na území města), změny v jednotkách sborů dobrovolných hasičů města Příbram a jejich techniky (zrušení JSDH Příbram 1, kraje (zrušení JSDH Příbram 1)). Zcela zásadní je změna systému ohlašoven požáru, kdy je část uvedených telefonních čísel je již neplatná, v požárním řádu se uvádí pouze čísla 150 a 122, nikoli čísla pevných linek.

Aktualizace byla provedena dle vzoru GŘ HZS České republiky a byla konzultována s odbornými příslušníky HZS Středočeského kraje, územního odboru Příbram. Aktuální znění výše uvedených nařízení Středočeského kraje a povinnosti fyzických, právnických a podnikajících osob jsou uveřejněny na internetových stránkách města.

Odbor občanských agend doporučuje schválení aktualizace požárního řádu.

Příloha č. 1 – Aktualizovaný požární řád města Příbram

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. *** /2016

Požární řád města Příbram

Zastupitelstvo města Příbram se dne **** 2016 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), § 29 odst. 1 písm. o) body 1 a 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a na základě ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1 Základní ustanovení

Požární řád města Příbram (dále jen „požární řád“) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před požáry.¹

Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany

- (1) Dle zákona o obcích² a zákona o požární ochraně³ odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany na území města Příbram starosta města.
- (2) Zastupitelstvo města Příbram projednává stav požární ochrany ve městě nejméně jedenkrát za šest měsíců a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně, poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
- (3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 město Příbram pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně⁴ referenta odboru občanských agend MěÚ Příbram, odborně způsobilou osobu dle § 11 zákona o požární ochraně. Konkrétní určení osob a rozsah působnosti je součástí požární dokumentace města jakožto organizace dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

¹ § 1 odst. 1 zákona o požární ochraně

² § 103 odst. 1 a odst. 4 písm. h) zákona o obcích

³ § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně

⁴ § 29 odst. 1 zákona o požární ochraně

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují:

a) činnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru:

- pro bezpečné provádění této činnosti město Příbram stanovuje podmínky ve shodě s nařízením Středočeského kraje č. 2/2016

b) akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob:

- pro bezpečné provádění této činnosti město Příbram stanovuje tyto podmínky ve shodě s nařízením Středočeského kraje č. 6/2010

c) provádění ohňostrojů:

- podmínky provádění ohňostrojů vyplývající z vyhlášky č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky a předpisů souvisejících, včetně limitů pyrotechniky jsou uvedeny na webu města a jsou k dispozici na odboru občanských agend.

(2) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují zejména objekty, ve kterých se současně nachází 200 a více osob, např. obytné budovy,⁵ nebytové prostory, kulturní a sportovní zařízení, nákupní centra, školy a další. Dále pak skladovací prostory hořlavin, např., pevných látek, kapalin a plynů, ale též např. hromadné garáže a další. Povinnosti fyzických a právnických osob jsou stanoveny zákonem o požární ochraně.⁶

a) Fyzické osoby (občané obecně) jsou zejména povinny:

1. vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,
2. počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulace s nimi.

b) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou zejména povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce, udržovat volné příjezdové komunikace, únikové cesty a volné přístupy k nouzovým východům.

(3) Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- a) období nepříznivých klimatických podmínek (sucho),
- b) doba pořádání akcí, kterých se účastní větší počet osob.

⁵ členění dle ČSN 73 0833

⁶ § 17 zákona o požární ochraně, § 5 zákona o požární ochraně

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města Příbram je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru - viz čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města Příbram je zabezpečena jednotkami požární ochrany - viz v čl. 5.

Článek 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- (1) Město Příbram má zřízeny jednotky sboru dobrovolných hasičů města Příbram, které jsou zařazeny (na základě Nařízení Středočeského kraje č. 2/2010, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území Středočeského kraje jednotkami požární ochrany). Jedna jednotka je v kategorii JPO III/2 s počtem minimálně 24 členů a dvě jednotky kategorie JPO V s počtem minimálně 9 členů.⁷ Seznam sil a prostředků JSDH města Příbram je uveden v příloze č. 1 tohoto požárního řádu. Nepřetržitou službu zajišťuje HZS Středočeského kraje ÚO Příbram.
- (2) O nasazení JSDH města Příbram k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje krajské operační a informační středisko (dále jen „KOPIS“) HZS Středočeského kraje.
- (3) Členové JSDH města Příbram se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji musí dostavit do požárních zbrojnic (JPO III/2 na zbrojnici Příbram - Březové Hory, JPO V do zbrojnic JPO V Příbram Lazec a Příbram Zdaboř) nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.
- (4) Pro ověření akceschopnosti JSDH města Příbram může starosta vyhlásit cvičný požární poplach.⁸

Článek 6
Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojích pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí:
- požární vodou voda pro hašení požárů,
 - odběrným místem místo na zdroji požární vody vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, technickými prostředky požární ochrany,
 - zdrojem vody pro hašení požáru a záchranné práce vodní zdroj, který má vnější odběrní místo a který byl určen pro potřeby hašení požárů, jiné

⁷ § 4 odst. 6 vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a akceschopnosti jednotek sboru

⁸ srovnej § 39 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a akceschopnosti jednotek sboru

technické práce a cvičení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému - viz příloha č. 2 tohoto požárního řádu.

- (2) Město Příbram stanovuje tímto požárním řádem zdroje vody pro hašení požárů a na nich odběrná místa. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů je uveden v příloze č. 2 tohoto požárního řádu.
- (3) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární vody u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství zařízení pro zásobování požární vodou. Systém zásobování požární vodou u těchto subjektů dle zákona o požární ochraně je výhradně jejich povinnost.

Článek 7 **Základní požadavky na použitelnost zdrojů požární vody**

- (1) Základními požadavky na použitelnost zdrojů požární vody a odběrných míst jsou:
- a) vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrném místě,
 - b) příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu.
- (2) Vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrném místě musí splňovat podmínky příslušných technických norem.
- (3) Zdroje vody a odběrní místa jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení (§ 2 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). Provoz, kontrola a údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok (§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).
- (4) Dokumentace o výsledku kontroly provozuschopnosti zdroje vody a odběrního místa podle předchozího odstavce musí být uložena takovým způsobem, aby byla dostupná orgánům státního požárního dozoru.
- (5) Vlastník a provozovatel, popř. správce a uživatel zdroje vody je povinen:
- a) udržovat příjezdové komunikace ke zdroji vody a odběrní místa v každé roční době v provozuschopném stavu,
 - b) udržovat vodní toky a vodohospodářská díla sloužící pro účely požární ochrany v provozuschopném stavu podle podmínek stanovených v technických normách,
 - c) projednat provádění prací, které omezují nebo znemožňují použití zdroje vody pro účely požární ochrany předem s HZS kraje, který je oprávněn určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany,
 - d) oznámit každé znemožnění použití zdroje vody pro účely požární ochrany

(např. snížení množství vody) a změnu v příjezdové komunikaci nebo v odběrném místu neprodleně místní jednotce požární ochrany, městu a HZS kraje.

- (6) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. (§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně).
- (7) Město provádí jedenkrát ročně kontrolu funkčnosti odběrných míst na zdrojích požární vody, které jsou uvedeny v požárním řádu města. O těchto kontrolách vede záznamy. Město nemusí provádět kontrolu, pokud jí provozovatel nebo vlastník vodního zdroje předloží záznamy o kontrole požárně bezpečnostních zařízení. (§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).
- (8) Při výstavbě a rekonstrukcích vodovodů pro veřejnou potřebu upřednostňuje město v zastavěné části města osazení nadzemních hydrantů jakožto odběrných míst.
- (9) Odběrní místo je místo na zdroji požární vody, určené pro zásobování požární techniky nebo technických prostředků požární ochrany při zásahu jednotky požární ochrany.
- (10) Odběrní místa jsou :
- a) nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové stojany, plnicí místa na vodovodu pro veřejnou potřebu
 - b) čerpací stanoviště na vodních zdrojích přirozeného původu nebo na víceúčelových vodních zdrojích.
- (11) Odběrní místa musí být navržena a provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.
- (12) Čerpací stanoviště musí splňovat tyto požadavky:
- a) musí mít zpevněné plochy pro zajištění odběru požární vody mobilní požární technikou nebo přenosnými zásahovými prostředky (např. požární stříkačkou),
 - b) musí být napojeno na zpevněnou komunikaci umožňující příjezd mobilní požární techniky,
 - c) v případě, že čerpací stanoviště je přizpůsobeno k čerpání mobilní požární technikou, doporučuje se na konci čerpacího stanoviště zřídit zarážku zabraňující sjetí vozidla do zdroje vody, zarážka nesmí bránit odtoku vody,
 - d) musí být označeno štítkem s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“, štítek se umísťuje ve výši min. 150 cm,
 - e) místo čerpání musí být udržováno v použitelném stavu i v zimních měsících,
 - f) pokud je čerpacím stanovištěm most a má-li plné zábradlí, je nutné v něm zřídit otvor rozměru nejméně 30 x 30 cm, který umožní spuštění savice do zdroje vody v místech s vyhovující hloubkou,

- g) kde nelze zřídit čerpací stanoviště, musí být zřízena alespoň taková místa čerpání, která jsou dosažitelná vozidel do 3,5 tuny s přenosným požárním čerpadlem.

Článek 8
Příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu

- (1) Přístupové komunikace mobilní požární techniky ke zdroji požární vody musí splňovat podmínky příslušných technických norem.
- (2) Vlastník, provozovatel popř. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný příjezd k odběrnímu místu na zdroji vody pro mobilní požární techniku. V obtížně přístupných místech se způsob zajištění přístupu stanoví po dohodě s HZS kraje.
- (3) Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k určeným odběrním místům na vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

Článek 9
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení

- (1) Město Příbram má zřízenu ohlašovnu požáru v budově Městské policie Příbram - nám. TGM č. p. 121, a dále v budově HZS Středočeského kraje ÚO Příbram - Školní č. p. 70. Ohlašovny požáru jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požáru“, nebo symbolem telefonního čísla „150“.
- (2) K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť.
- (3) Telefonní číslo na ohlašovnu požáru (tísňovou linku) je 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému - hasiče, policii, záchrannou službu).
- (4) Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není tímto požárním rádem dotčena.

Článek 10
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Signál „požární poplach“ slouží ke svolávání jednotek požární ochrany a vyhlašuje se sirénou na požární zbrojnici Příbram Březové Hory (mimo noční dobu) a SMS zprávami z KOPIS HZS Středočeského kraje.

**Článek 11
Sankce**

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami se posuzuje jako přestupek a právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt.
Přestupky⁹ a jiné správní delikty jsou postihovány podle zvláštních právních předpisů.¹⁰

**Článek 12
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná**

(1) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany ve městě Příbram stanovené dalšími právními předpisy.¹⁰

Touto obecně závaznou vyhláškou – požárním řádem se zrušuje obecně závazná vyhláška města Příbram č. 5/2003.

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

starosta města Příbram

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 Rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního poplachu (výpis z poplachového plánu HZS Středočeského kraje).
Příloha č. 2 Seznam vodních zdrojů pro hašení požáru a záchranné práce.
Příloha č. 3 Přehledná mapa dislokace jednotek požární ochrany na území města Příbram.
Příloha č. 4 Přehled JSDH města Příbram.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Č.j.:

⁹ zákon o požární ochraně, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon o obcích

¹⁰ zejména zákon o požární ochraně a vyhlášky prováděcí

Poplachový plán obceaktuální**Příbram - okres Příbram****Skupina:** Základní**Šablona:** Základní**Podtypy:**

V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující jednotky:

I. stupeň poplachu

- | | | |
|----|----------------------|--------------|
| 1. | stanice Příbram | EVČJ: 21B010 |
| 2. | Příbram VI-Břez.Hory | EVČJ: 21B223 |
| 3. | Příbram VI-Břez.Hory | EVČJ: 21B223 |

II. stupeň poplachu

- | | | |
|----|------------------------|--------------|
| 1. | Trhové Dušníky | EVČJ: 21B209 |
| 2. | Bohutín | EVČJ: 21B101 |
| 3. | Obecnice | EVČJ: 21B144 |
| 4. | stanice Dobříš | EVČJ: 21B011 |
| 5. | Milín | EVČJ: 21B135 |
| 6. | Rožmitál pod Třemšínem | EVČJ: 21B157 |

III. stupeň poplachu

- | | | |
|----|------------------|--------------|
| 1. | Chrast | EVČJ: 21B191 |
| 2. | stanice Hořovice | EVČJ: 212011 |
| 3. | Dolní Hbity | EVČJ: 21B110 |
| 4. | Jince | EVČJ: 21B123 |
| 5. | Dobříš | EVČJ: 21B109 |

Zvláštní stupeň poplachu

- | | | |
|----|------------------|--------------|
| 1. | stanice Sedlčany | EVČJ: 21B012 |
| 2. | stanice Řevnice | EVČJ: 21A010 |
| 3. | stanice Blatná | EVČJ: 316011 |
| 4. | stanice Beroun | EVČJ: 212010 |
| 5. | stanice Jílové | EVČJ: 21A012 |
| 6. | stanice Roztoky | EVČJ: 21A011 |

Jednotky požární ochrany jsou na místě zásahu (resp. do záloh) povolávány prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR

Poslední změna: 15.2.2016 11:27:28**Změnu provedl:** ryglove

Seznam odběrných míst požární vody - hydrantů ve městě Příbram

příloha PŘ č. 2/1

umístění hydrantu	DN potrubí	P/N	umístění hydrantu	DN potrubí	P/N
Příbram I Dělostřelecká č.p.344 Příbram TISK	200	N	Příbram V Drkolnov, Podbrdská u č.p.645	80	P
Příbram I Dělostřelecká č.p.294	200	N	Příbram V Rovná č.p.150	160	N
Příbram I gen.R.Tesařka č.p.115	250	P	Příbram V Rovná č.p.231- OBI zásobování	160	N
Příbram I gen.R.Tesařka č.p.162 - Sokolovna	250	P	Příbram V Slunná č.p.294	150	P
Příbram I Hálkova č.p.57	125	P	Příbram V Drkolnov č.p.306	80	P
Příbram I Hradební č.p.69	150	P	Příbram V Drkolnov č.p.304	80	P
Příbram I Hradební č.p.244	80	P	Příbram V Drkolnov č.p.393	100	P
Příbram I náměstí TGM (za kostelem u č.p. 121)	100	N	Příbram V Táborská uč.p. 488 u Karcheru	200	P
Příbram I, ul. Plzeňská	150	N	Příbram V Zdabovská u Pletánka	300	P
Příbram I Plzeňská kruhový objezd	200	P	Příbram VI u vjezdu na parkoviště KAUFLANDU	200	N
Příbram I U Nemocnice č.p.89 - prokuratura	100	P	Příbram VI Husova u dolu Anna	100	P
Příbram I u plynárny (naproti starému Hamíru)	200	P	Příbram VI Jánská č.p.560	80	P
Příbram I 100 metrů napravo před vjezdem do MČOV	200	N	Příbram VI K dolu Marie č.p.259	65	P
Příbram II Balbínova u 1.ZŠ	100	P	Příbram VI, ul. K Podlesí u č.p. 638	150	P
Příbram II Fantova louka č.p.580	100	P	Příbram VI Mariánská č.p.446	80	P
Příbram II ul. Hlinomazova x Pod hvězdámostou	200	N	Příbram VI Mariánská č.p.285	80	P
Příbram II Hornické náměstí	175	P	Příbram VI, ul. Rožmitálská u zastávky	300	N
Příbram II Hrabákova u VDJ Husa	200	N	Příbram VI Rožmitálská č.p.168	100	P
Příbram II Jaromíry Zástřely č.p.541	80	P	Příbram VI u šachty Ševčiny (Hornické muzeum)	60	P
Příbram II Jinecká u nealka	400	P	Příbram VI nad geodézí	100	P
Příbram II Svatá Hora u č.p.604	100	P	Příbram VII ul. 28.října x Březohorská	200	N
Příbram III Milínská č.p.167 u soudu	200	N	Příbram VII ul. 28.října x Kladenská	110	N
Příbram III Milínská č.p.171	80	P	Příbram VII Bratr Čapků č.p.260	300	P
Příbram III Ryneček u č.p 152 (ve vnitrobloku u schodů k OD Skalka)	300	P	Příbram VII Čechovská č.p.469	300	N
Příbram III Smetanova č.p.302	100	P	Příbram VII gen.Khola č.p.205	100	P
Příbram III V domcích č.p.461	80	P	Příbram VII Jana Drdy č.p.501	150	P
Příbram IV A.Jíráska č.p.244	200	P	Příbram VII Kladenská č.p.113	100	P
Příbram IV Anenská č.p.328	200	P	Příbram VII Legionářů pod hotelem BELVEDER	200	N
Příbram IV Ryneček "ALBERT" (u výměníkové stanice)	150	P	Příbram VII ul.Legionářů (u II.plochy zimního stadionu)	400	N
Příbram IV Hornických učňů č.p.283	100	P	Příbram VII náměstí 17.listopadu uč.p. 304 u pošty	100	P
Příbram IV Klaudova č.p.78	80	P	Příbram VII náměstí 17.listopadu proti č.p.288	150	P
Příbram IV U Trati č.p.356	150	P	Příbram VII Okružní č.p.194	100	P
Příbram IX Ke Kocábě č.p.142	100	P	Příbram VII Osvobození č.p.387 II.poliklinika	100	P
Příbram IX areál 1.SŠV	100	N	Příbram VII Šeříková č.p.513	150	P
Příbram IX U zahrádeček č.p.35	100	P	Příbram VIII ul.Brodská (u kruhového objezdu)	150	N
Příbram V obchodní dům OBI	200	N	Příbram VIII Brodská u DPD č.p. 100-102	225	N
Příbram V obchodní dům TESCO	200	N	Příbram VII u vjezdu k Novému rybníku I.	500	P
Příbram V Drkolnovská č.p.299 (u trafiky)	300	N	Příbram VII u vjezdu k Novému rybníku II.	500	P
Příbram V Drkolnovská č.p.291	300	N	Příbram VIII Čechovská x Budovatelů u č.p.136	300	P
Příbram V Družstevní č.p.242 (za OD Tesco)	200	N	Příbram VIII Čechovská x Sportovní	300	N
Příbram VIII ul.Seifertova (chodník u zásobovací plochy)	600	P	Příbram VIII Čechovská u Jihočeské restaurace	150	P
Příbram VIII Školní č.p.73	300	N	Příbram VIII Seifertova u Alberta	500	N

(P - podzemní / N - nadzemní)

Zdroje požární vody v územním obvodu města Příbram:

vodní plochy a nádrže (přibližný objem v m³):

rybník Hořejší Obora – 36 000

rybník Dolejší Obora – 22 500

rybník Fialův mlýn – 38 500

Nový rybník – 45 000

venkovní bazén Aquaparku -1 900

požární nádrž Nová Hospoda – 1 250

požární nádrž Zavržice – 2 500

požární nádrž Lazec – 180

požární nádrž Brod – 750


požární nádrž Kozičín → 20

rybníček Orlov – 7

rybník Jerusalem – 3 300

Dislokace jednotek požární ochrany ve městě Příbram

příloha PŘ č. 3

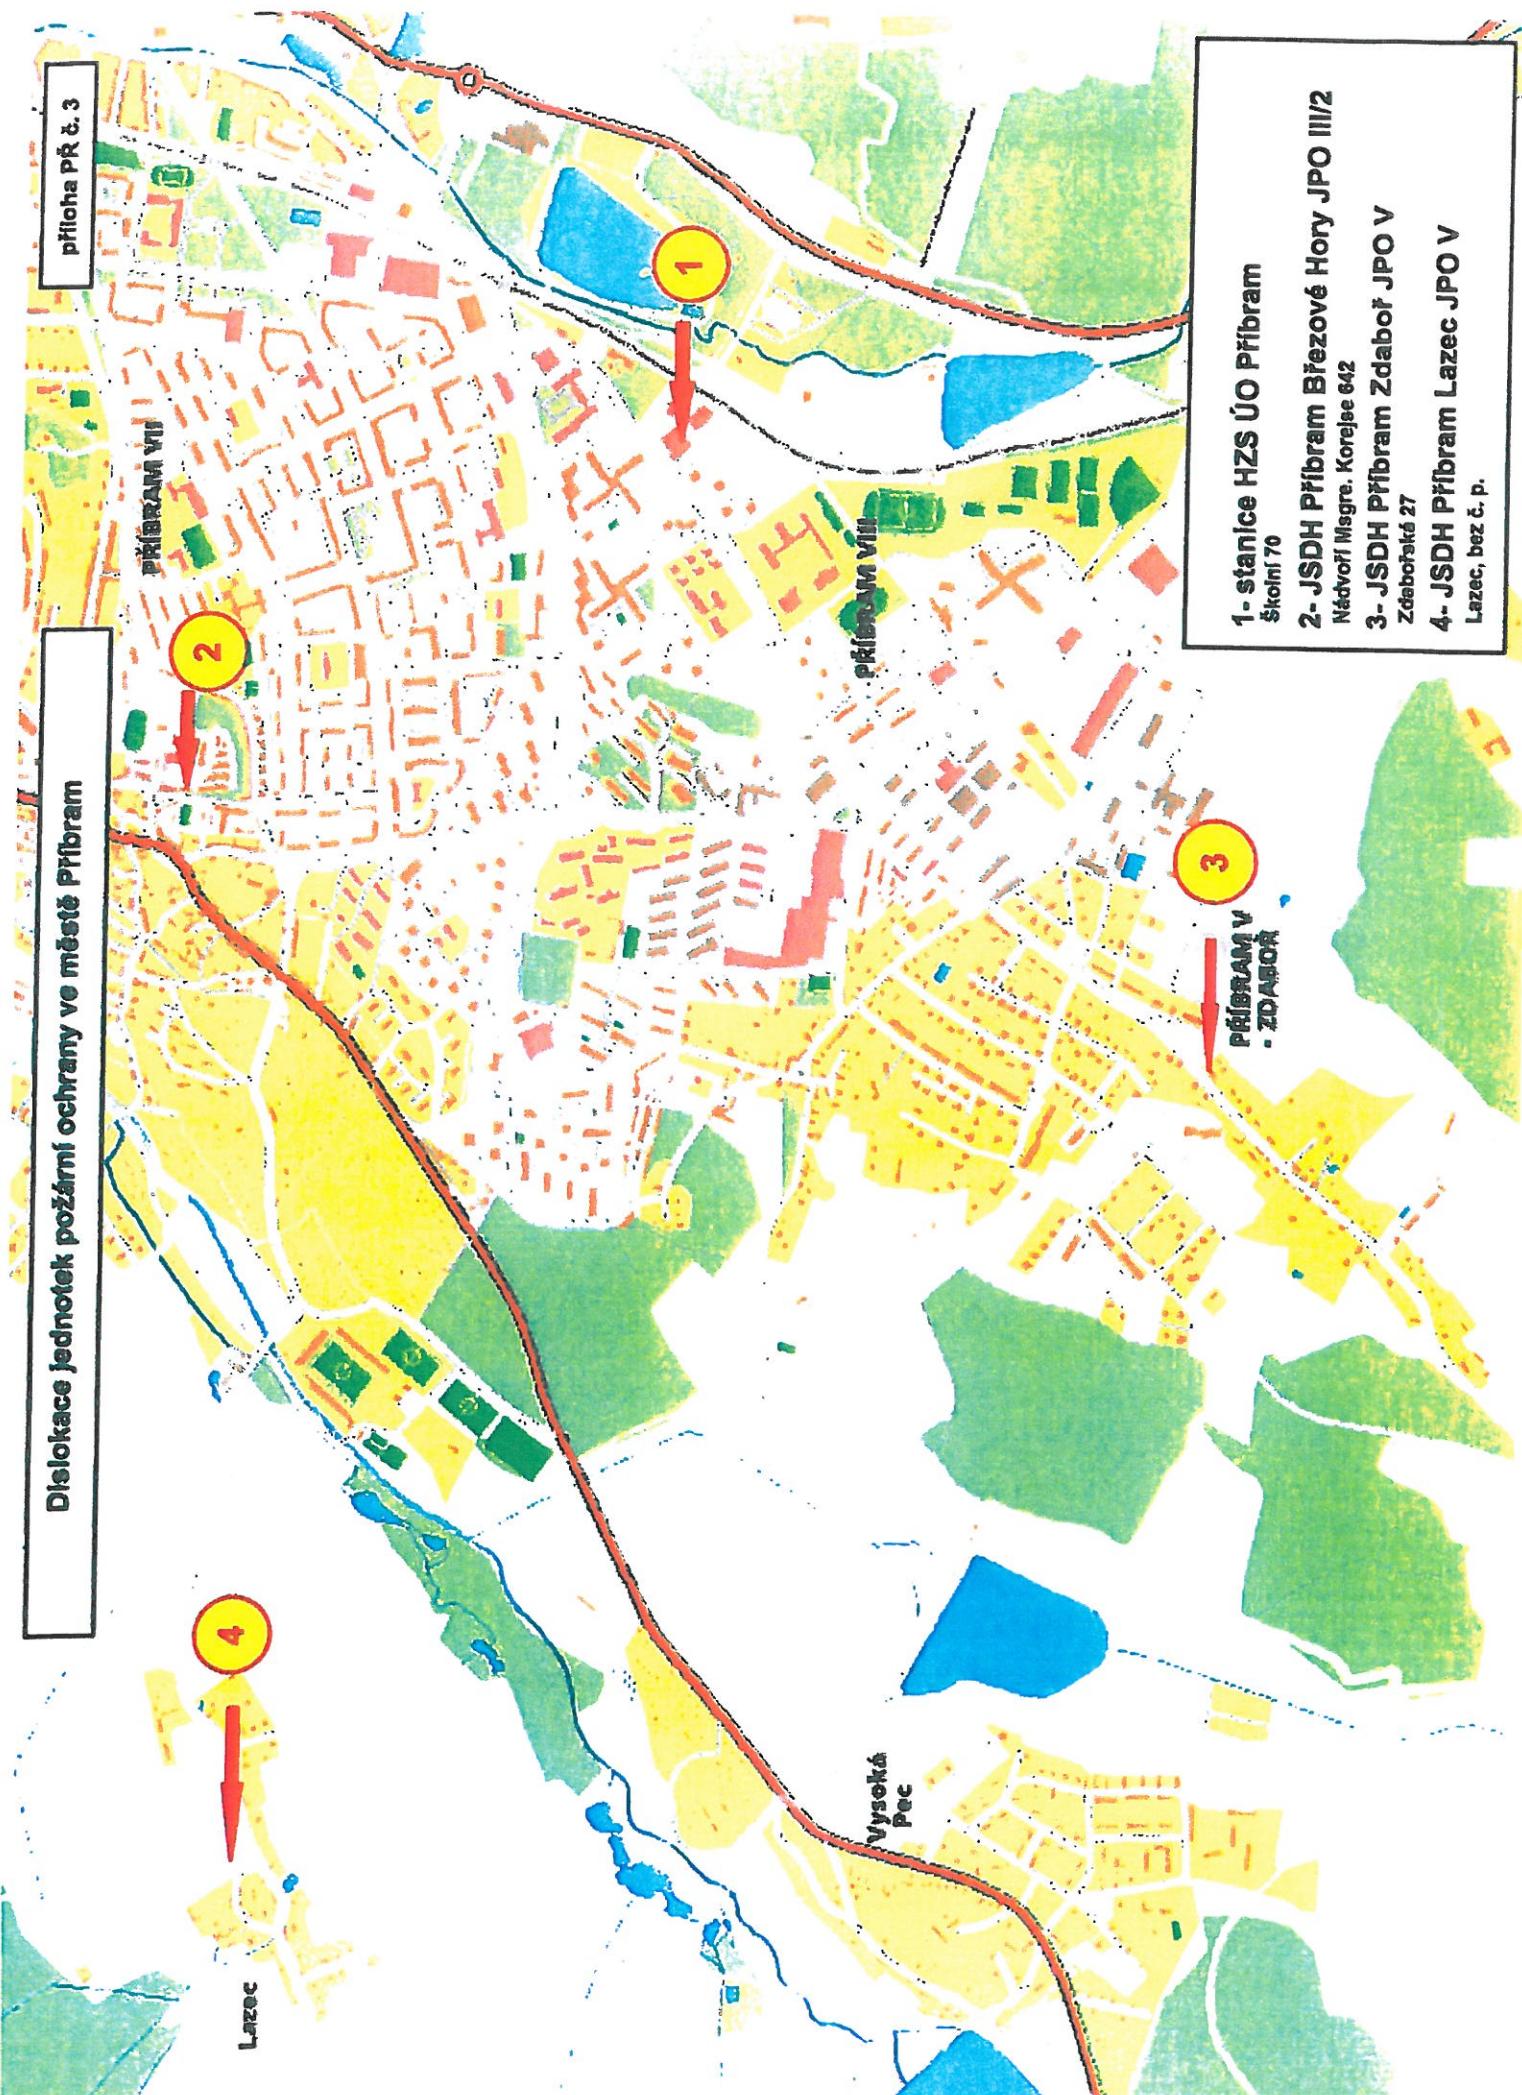

Přehled JSDH města Příbram

JSDH	JPO	počet členů*	technika
Příbram – Březové Hory	III/2	24	CAS 15 MAN, CAS 32 T815 (2x), DA Ford Transit, DA VW Transporter, TA Ford Ranger
Příbram Lazec	V	9	DA VW Transporter
Příbram Zdaboř	V	9	DA VW Transporter

* tabulkové hodnoty dle vyhlášky č. 247/2001 Sb.

CAS – cisternová automobilní stříkačka

DA – dopravní automobil

TA – technický automobil

Podstatné vybavení jednotek:

JPO III/2 má k dispozici motorové stříkačky, kalová čerpadla, elektrocentrály, osvětlovací soupravy, dýchací techniku, odsavač kouře, vysokotlaké čerpadlo, motorové pily, plovoucí čerpadla, rozbrušovací agregáty, pneumatické vyprošťovací vaky a prostředky pro likvidaci ekologických havárií.

JPO V mají k dispozici motorové stříkačky, motorové pily, elektrocentrály, plovoucí čerpadla a kalová čerpadla.

Obecně závaznou vyhlášku – požární řád města Příbram zpracoval :


Cibulka Jaroslav – referent OOA MěÚ Příbram
odborně způsobilá osoba dle § 11 zákona č. 133/85 Sb. o PO, ve znění pozdějších předpisů - č. osvědčení Z-433/96

